



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»


ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Хвост хранилище. 1-я очередь
(объект/подобъект)

« 14» декабря 2025 г.

Время 10ч. 00м.

(местное время составления)

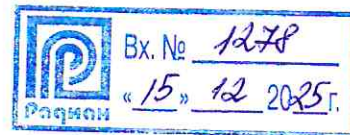

ПРЕДПИСАНИЕ № 1384-А

Выдано ООО ПО «Раднан»

(наименование организации, осуществляющей строительство)

Мною, представителем заказчика по СК

Гл. специалист ГРК ОКС «Амикан» Анциферов М.Г.

(фамилия И.О. ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль)

На основании Приказа № ГА/06-150/1 от 12 мая 2025 г.

(№ и дата Приказа о назначении специалиста СК на объект)

Ответственного представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(наименование лица, осуществлявшего подготовку проектной документации, должность, Ф.И.О.)

Ответственного лица, осуществляющим строительство на объекте – Нач. участка ООО ПО «Раднан» Табалука Валентина Владимировича (приказ №261/1 от 01.08.2025г.).

(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О.)

По результатам проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка выявлены следующие нарушения:

№ п/п	ВИД НАРУШЕНИЯ	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ	№ ФОТО
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР	При проверке выполнения работ на объекте: Хвост хранилище водовод оборотной воды 1. Кабельные линии, уложенные до щита распределительного не в соответствие с РД 018-02-07-072-00-ЭОГ.лист9. 2. Кабельные линии не обеспечены требованиям от механического повреждения. РД 018-02-07-072-00-ЭОГ.лист9 п3 3. Не выполнены требование герметизации кабельных вводов в щитовое оборудование и распределительные коробки. РД 018-02-07-072-00-ЭОГ.лист9 п8. 4. Выявлено что на смонтированных кабельных линиях (с напряжениями до 1000 В и сигнально контрольных проводов) на углах поворотах и подъемах не установлены маркировочные бирки.	СП 48.13330.2019 п.8.1.1, п.6.21, п.9.1.7 Договор №ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024г., П.1.3, Приложение №5 п.1,3 ПУЭ-7 п.2.3.15 п.2.3.14, п.2.1.52 СП 48.13330.2019 п.8.1.1, п.6.21, п.9.1.7 Договор №ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024г., П.1.3, Приложение №5 п.1,3 СП 76.13330.2016 п.6.4.8.2; п.6.4.8.3; п.6.4.8.4; п.6.4.8.5; п.6.3.8.11 СП 77.13330.2016	Привести в соответствии и н.т.д. Привести в соответствии и н.т.д. Привести в соответствии и н.т.д.	25.12.2025	1,2,3, 4,5,6, 7



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

		5. Не обеспечены меры перекрещивания кабеля между другими кабелями.	п.6.7.20.1; п.6.7.20.2; п.6.7.20.3; п.6.7.20.4. ПУЭ глава 2.3 п.2.3.23. ПТЭЭП глава 2.4 п.2.4.5 ПУЭ-7 п.2.3.23 СП 76.13330.2016 п.6.3.1.10 ПУЭ-7 глава 2.1 п.2.1.19, п.2.3.14;	Привести в соответствии и н.т.д. Привести в соответствии и н.т.д.		
--	--	---	---	--	--	--

В язи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и статьями 705, 706, 714, 715, 720, 721, 723, 744, 748, 751, 753, 754, 755 Гражданского кодекса РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

Предписание № 1384-А к исполнению принял:

Ответственный представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам СК:

Нач. участка ООО ПО «Радан» Табалюка Валентина Владимировича (приказ №261/1 от 01.08.2025г.)
(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф. И.О., дата)


Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить сообщение (Акт) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер подтверждающих факт устранения нарушений ответственному представителю Заказчика по вопросам строительного контроля для освидетельствования устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.

Копии направлены:

1. 920146@mail.ru
2. sk@radian-holding.ru

Предписание выдал:

Ответственный представитель Заказчика по СК


М.Г. Анциферов 14.12.2025г.
(подпись, фамилия И.О., дата)

Предписание получил:

Ответственный представитель подрядчика по СК


В.В. Табалюк 14.12.2025г.
(подпись, фамилия И.О., дата)



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото.№1


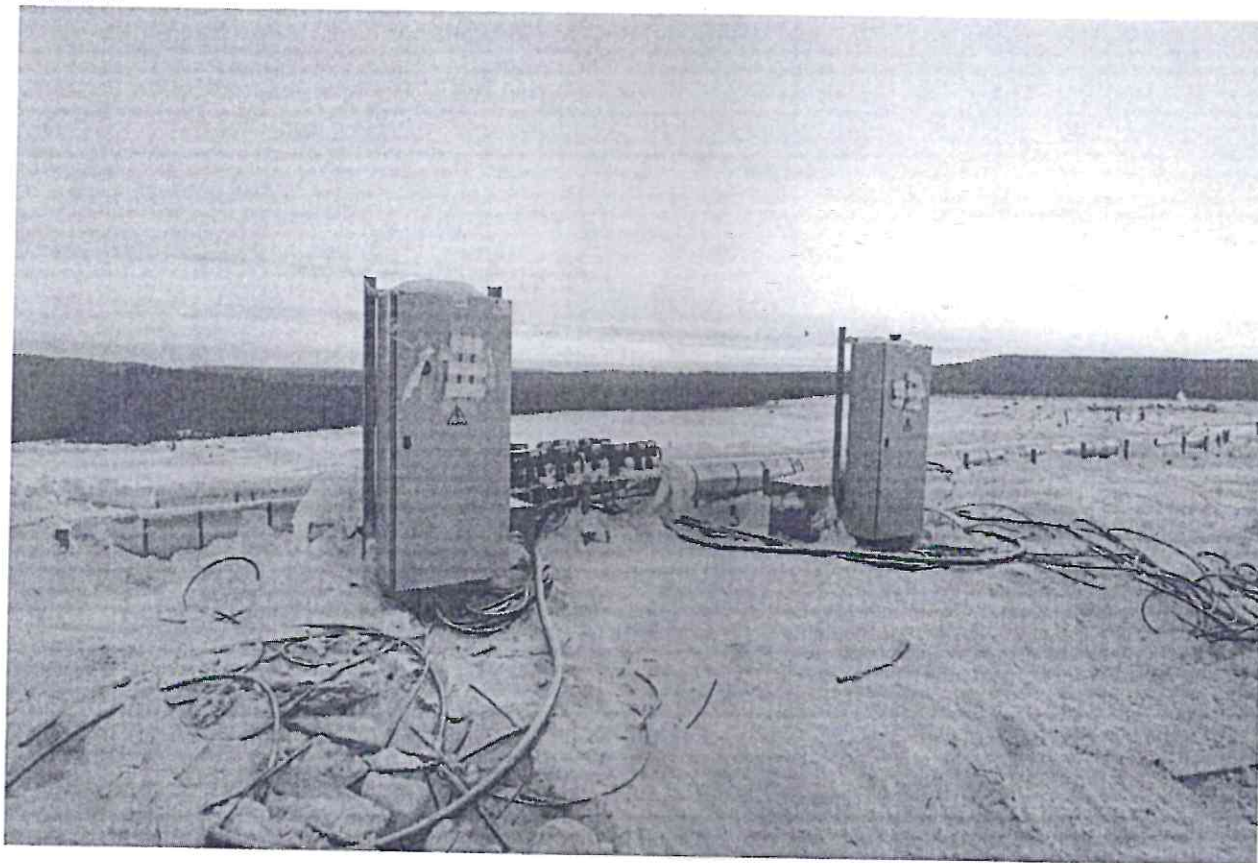


Фото.№2



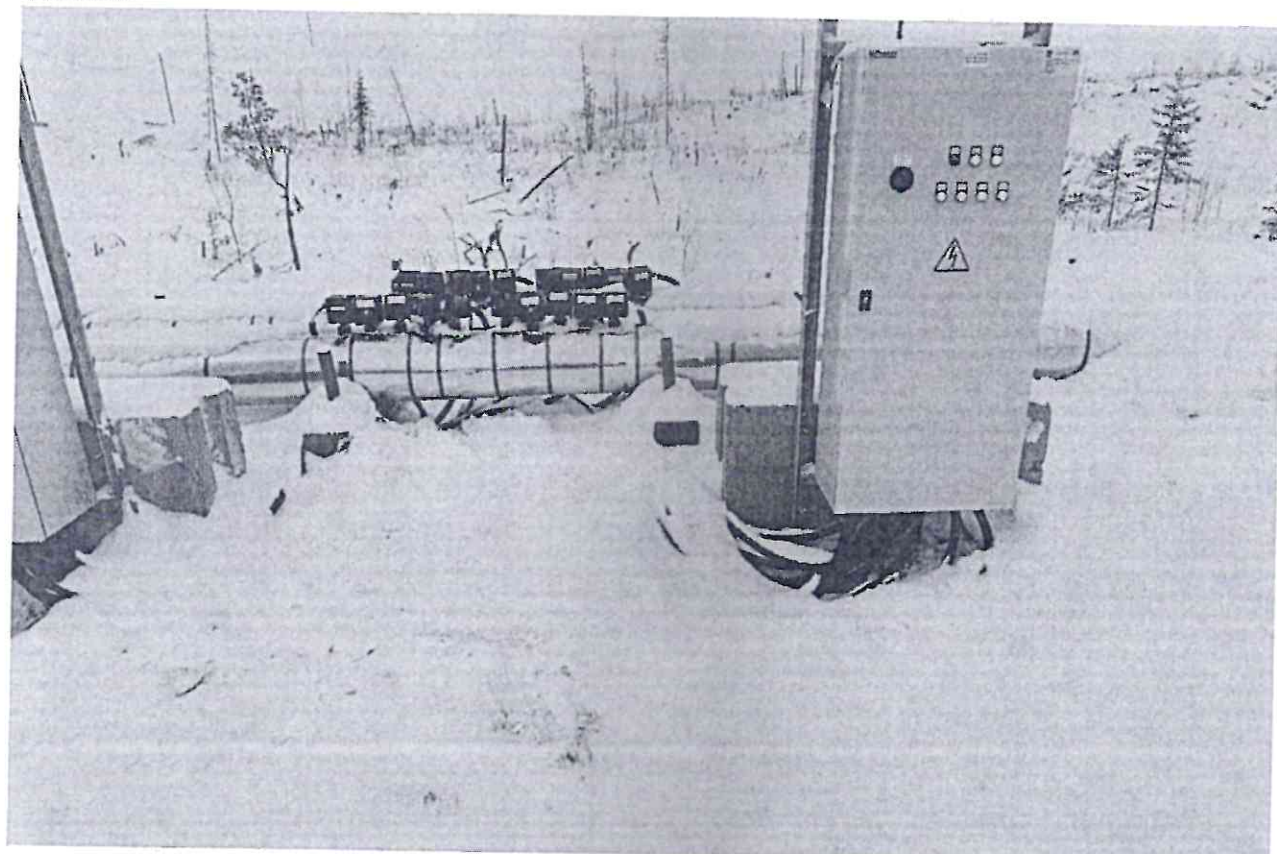

ПОЛИМЕТАЛЛ


помещение 5, дон 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото№3

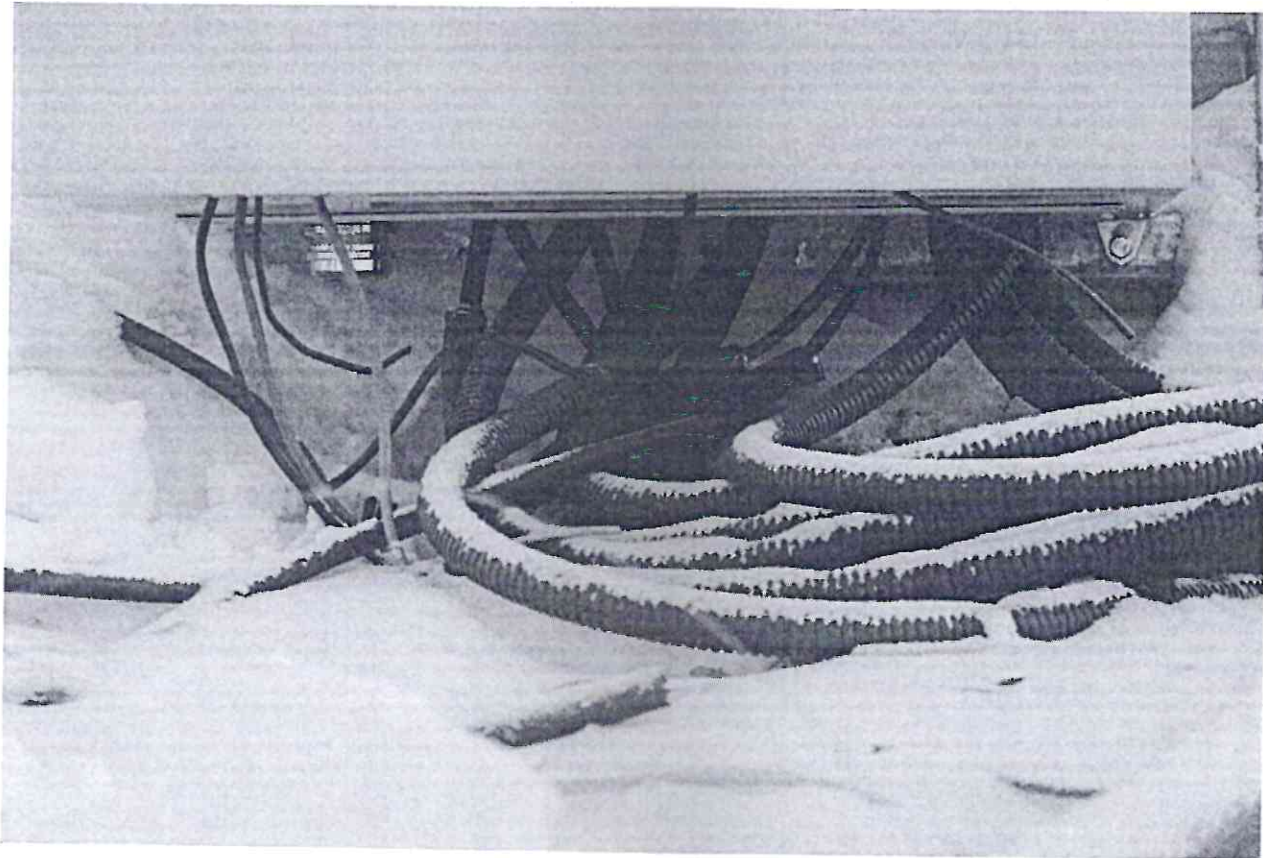

Фото№4

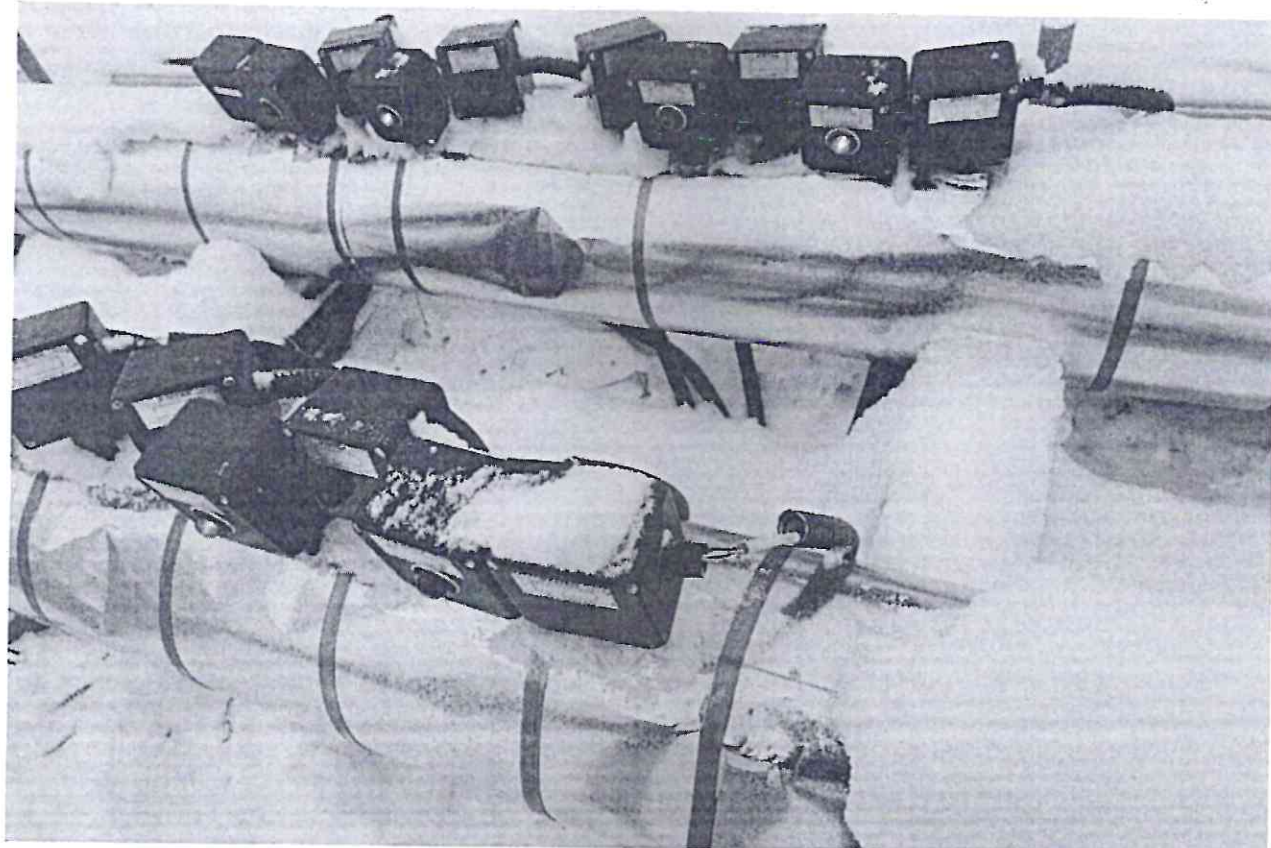



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото №5


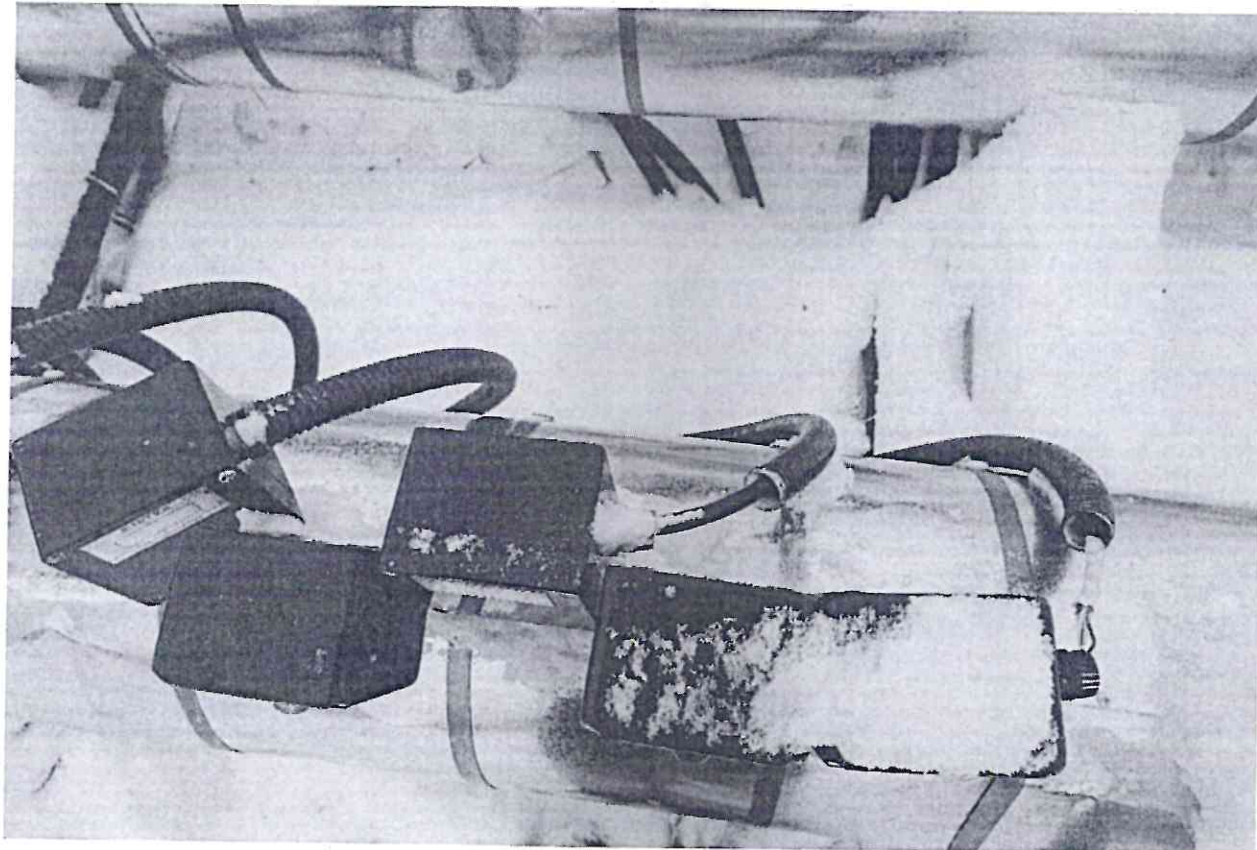


Фото №6



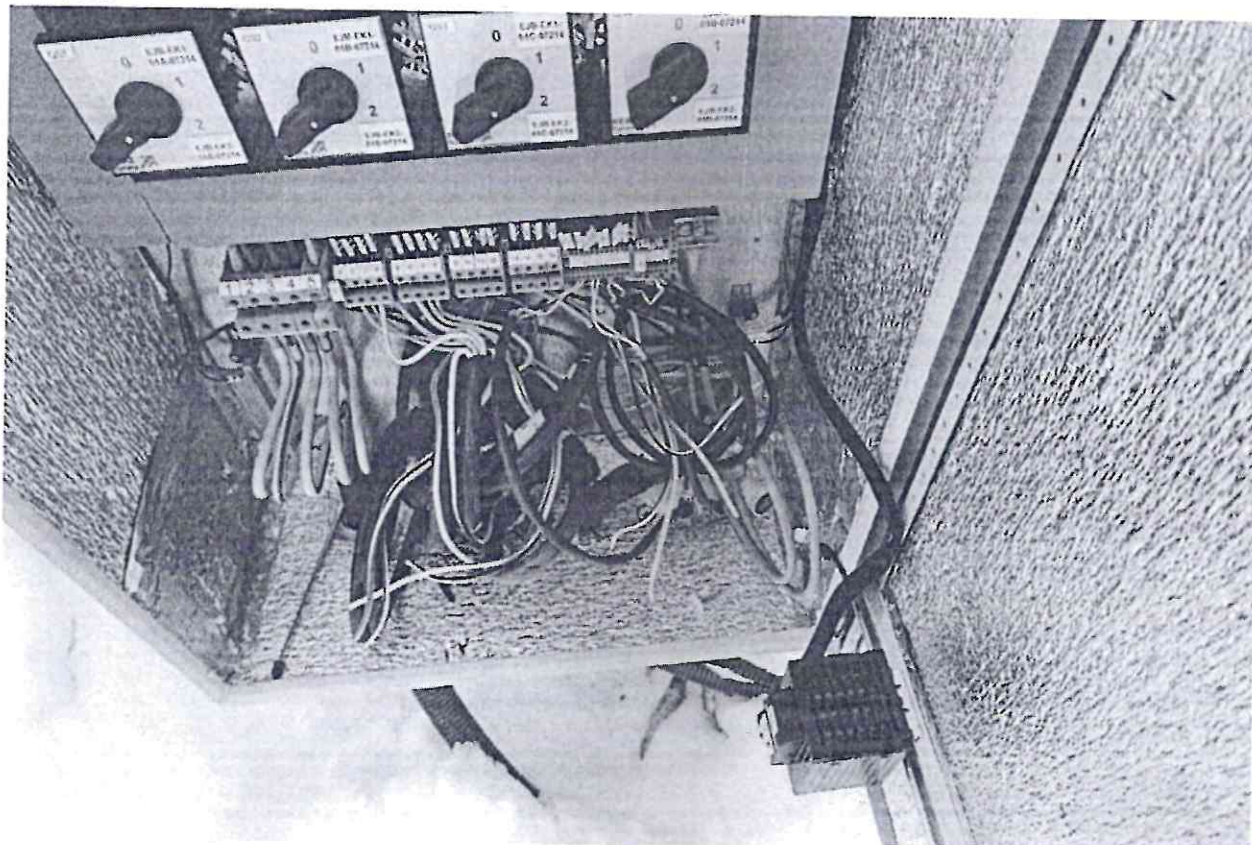

ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото№7

