

Вопышовой И.И.



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: info@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ Бк от 13.02 2024 г.
на № _____ от _____ 202 г.

В Арбитражный суд Иркутской области
664025, Иркутская обл., г. Иркутск, б-р Гагарина, д.
70

Истец: ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»
ИНН: 3812146175; ОГРН: 1133850005860;
664039, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Клары Цеткин, д. 9А.

Ответчик: ООО ПО «Раднан»
ИНН: 3810310687; ОГРН: 1093850004324;
664048, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 184, 342.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные
требования: ООО «ЭСК «Энергомост»
ИНН: 6671249389; ОГРН: 1086671000020;
620050, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 42;
Телефон: + 7 (912) 047-90-26.

Дело № А19-16649/2023

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

В производстве Арбитражного суда Иркутской области находится дело № А19-16649/2023 по исковому заявлению ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» (далее – **Истец**) к ООО ПО «Раднан» (далее – **Ответчик**) о взыскании денежных средств в сумме 1 789 335,01 руб.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.09.2023 к участию в деле № А19-16649/2023 было привлечено ООО «ЭСК «Энергомост» (далее – **Третье лицо**).

Третье лицо обращает внимание Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-16649/2023 на то, что им в рамках соответствующего соглашения с ПАО «Россети» (ИНН: 4716016979) выполняется комплекс работ по реализации объекта «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)».


К исполнению части обязательств по указанному соглашению Третье лицо привлекло только Ответчика (заключен Договор субподряда № ЭМ-22-0488 от 26.07.2022).

О привлечении Ответчиком к исполнению соответствующих обязательств третьих лиц (в данном случае – Истца), Третьему лицу стало известно только после привлечения к участию в деле № А19-16649/2023.

Также Третье лицо приобщает в материалы дела № А19-16649/2023 следующие документы, касающиеся предмета спора:

1) Предписания АО «ЦИУС ЕЭС» (технический заказчик объекта строительства) № 11-02-2023 от 22.02.2023 и 12-02-2023 от 22.02.2023, которыми зафиксированы ряд нарушений, допущенных Третьим лицом (а фактически – Ответчиком) при выполнении работ (в частности, требований рабочей документации при монтаже свай).

2) Переписку между Третьим лицом и АО «ЦИУС ЕЭС» (технический заказчик объекта строительства), свидетельствующую о завершении процедуры согласования допущенных Третьим

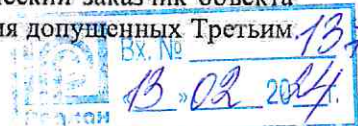

лицом (а фактически – Ответчиком) отклонений от рабочей и проектной документации лишь к концу марта 2023.


Приложение:

- 1) Предписания АО «ЦИУС ЕЭС» № 11-02-2023 от 22.02.2023 и 12-02-2023 от 22.02.2023 – на 9 л. в 1 экз.
- 2) Переписка ООО «ЭСК «Энергомост» и АО «ЦИУС ЕЭС» – на 5 л. в 1 экз.
- 3) Документ об образовании представителя ООО «ЭСК «Энергомост» - в 1 экз. на 1 л.
- 4) Доверенность на представителя ООО «ЭСК «Энергомост» - в 1 экз. на 2 л.

Представитель
ООО «ЭСК «Энергомост»



А.А. Ключева

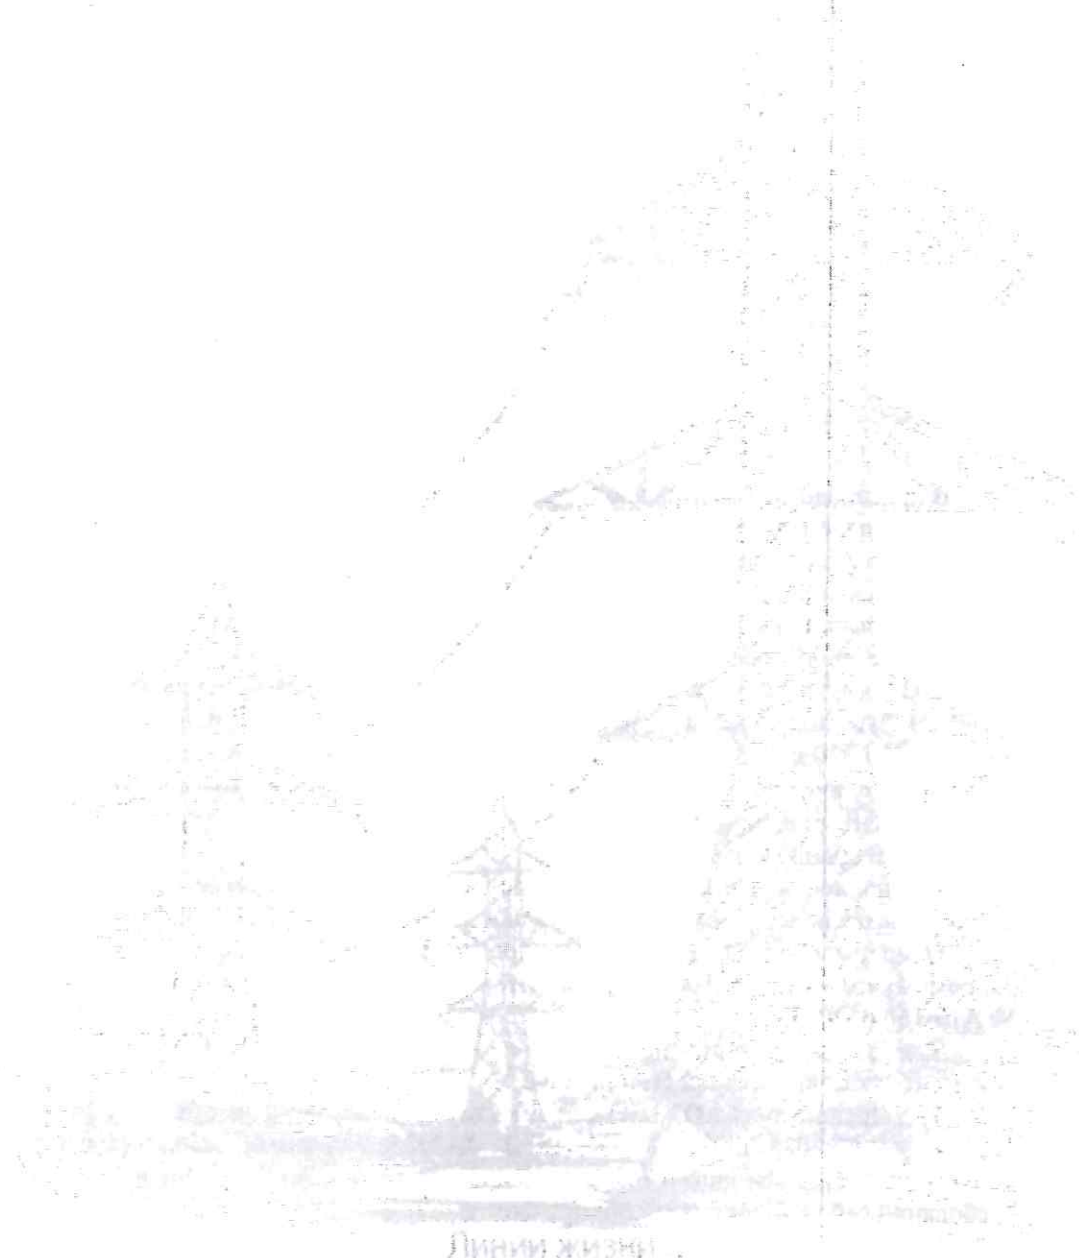

Линии жизни