

Исх. № 1403 /ЕС от 03.09.2026На исх. № 957 от 24.08.2026

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
Производственного объединения
«РАДИАН»
В.Н. Труфанову

О выполнении КС-3 №11, лимитированных
затратах, нарушении ГПР


Уважаемый Валерий Николаевич!

Между ООО «ФинИнвест» (именуемое в дальнейшем «Заказчик») и ООО ПО «Радиян» (именуемое в дальнейшем «Генподрядчик») заключен договор подряда №417/ПО от 17.12.2024г. (далее – «Договор») на выполнение работ по строительству объекта «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)), (далее – «Объект»).


В ответ на Ваше обращение исх. №957 от 24.08.2026г. сообщая следующее:

- 1) При формировании КС-2 и КС-3 с Вашей стороны не была должным образом сформирован корректировочный акт;
- 2) При формировании КС-2 и КС-3 с Вашей стороны не был учтен понижающий договорной коэффициент;
- 3) После получения замечаний ООО ПО «Радиян» включило понижающий коэффициент, но его значение не соответствовало договорному значению;
- 4) Со стороны Генерального подрядчика отсутствует на Объекта представители ПТО, способные оперативно устранять выявленные замечания и осуществлять передачу документации.


По факту подписания со стороны Технического Заказчика и Заказчика актов КС-2 и справки КС-3 после устранения всех замечаний, которые частично устранялись силами Заказчика, сканы подписанных КС-3 и КС-2 были направлены по электронной почте 24.07.2026г. (см. скриншот №1).

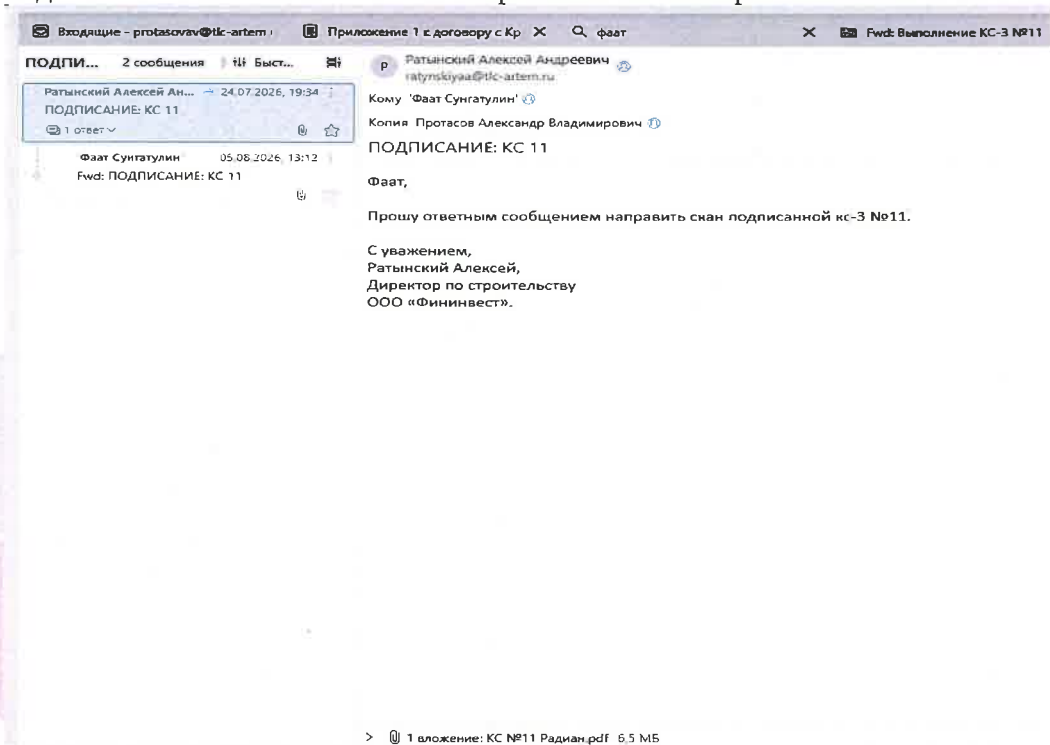

До 05.08.2026г. подписанный скан со стороны ООО ПО «Радиян так и не поступил, в связи с чем были повторно запрошены подписанные сканы (см. скриншот №2).

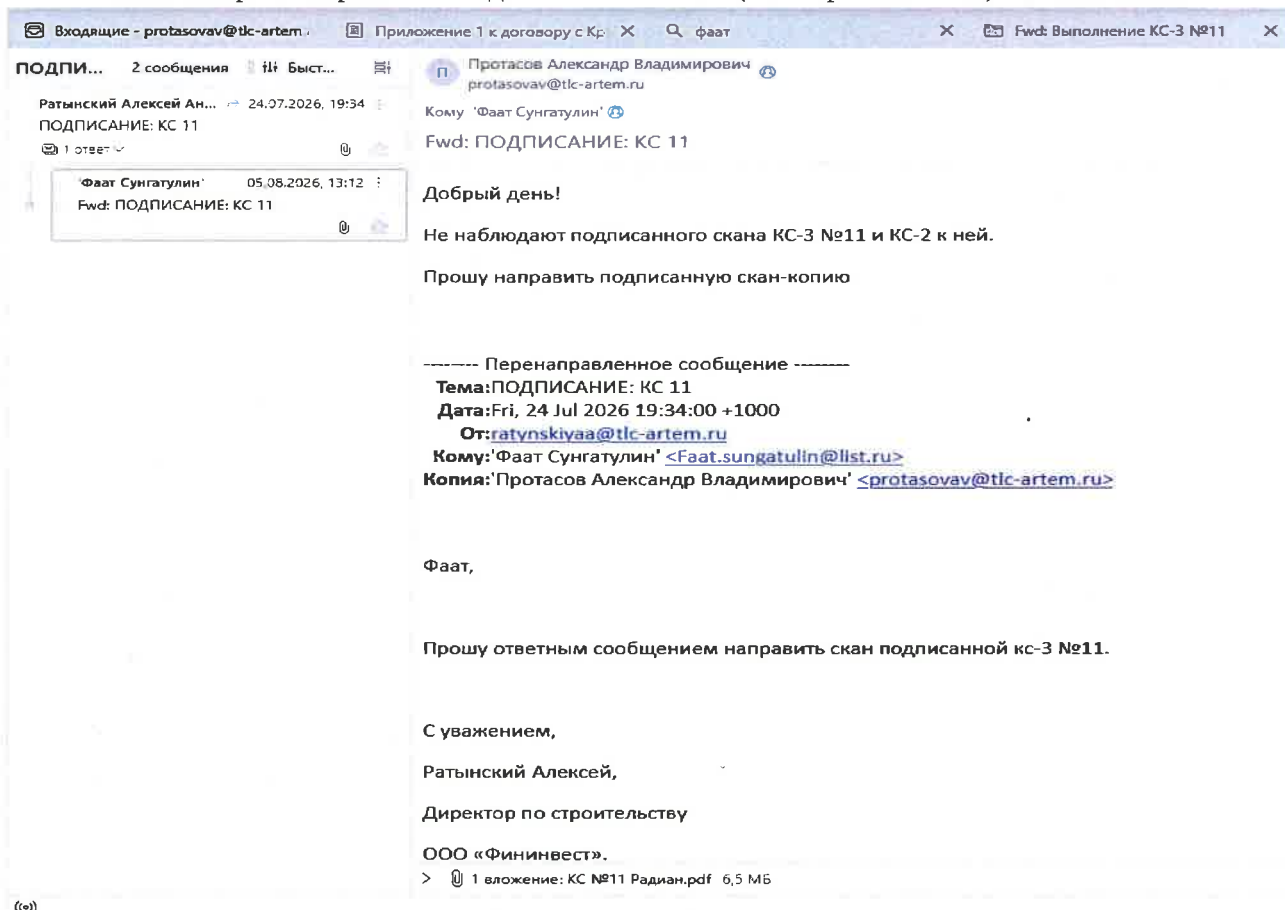

В итоге, подписанные сканы документы по выполнению №11, включая КС-3, КС-2, счет и счет-фактура были направлены только 10.08.2026г. (см. скриншот №3).

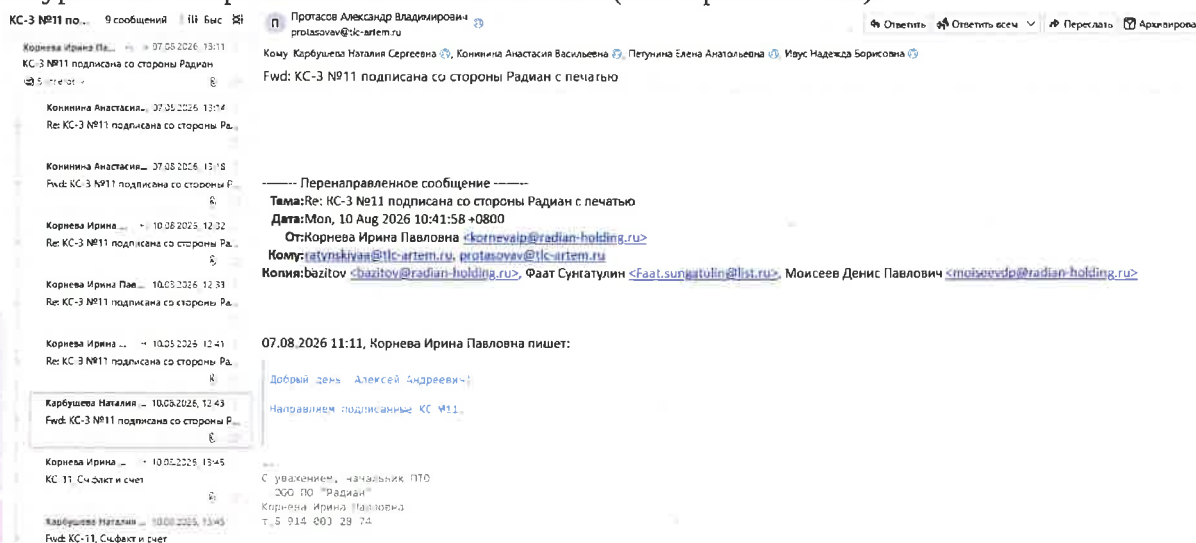

В связи с вышеизложенным, считаю неуместным заявление Генерального подрядчика, что «данные выполненные работы согласовываются уже больше полутора месяцев».

Прошу Вас более ответственно подходить к формированию финансовых документов, актов выполненных работ, журналов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ,

чтобы Заказчику и Техническому Заказчику не приходилось устранять выявленные замечания самостоятельно.

Касательно оплаты лимитированных сообщаю, в Ваш адрес были направлены обращения исх. №1597/ЕС от 19.08.2026г. и 1628/ЕС от 24.08.2026, в которых сообщалось о том, что в связи с неудовлетворительными темпами производства и фактической приостановкой работ, Заказчик принял решение о передачи первоочередных работ сторонней подрядной организации, а также говорится о том, что с Вашей стороны лимит по ВЗиС и НЗ исчерпан с превышением и обозначена необходимость предоставления корректирующих актов.

В связи с отсутствием корректирующих актов, уменьшения лимита по главам 8-9 ССРСС (в виду исключения части объемов работ для передачи на подряд сторонней организации), а также переплаты по компенсации лимитированных расходов, Заказчик не в праве согласовать оплату лимитированных затрат.

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в соответствии с актуальной редакцией графика производства работ, являющимся неотъемлемой частью Договора, строительно-монтажные работы, а также пуско-наладочные работы, должны были завершиться в апреле 2026г., а поставка оборудования в мае 2026г.

По состоянию на конец августа 2026г. со стороны ООО ПО «Радиян» выполнено работ в объеме 1/3 от предусмотренных Договором (в денежном эквиваленте).

Исполнительный директор



Е.В. Стуров

Исп. Протасов Александр Владимирович
Тел. +79242446975
E-mail: protasovav@tlc-artem.ru